

Naam zone OVERPELT
Periode van de marktvraag juni 2025 - september 2025

Introductie en context

Deze technische fiche biedt een gedetailleerd overzicht van de geografische zone waar Fluvius marktflexibiliteit zoekt. Het doel is om potentiële deelnemers inzicht te geven in zowel de zone op zich en het klantenbestand dat aanwezig is in de betrokken zone. Daarnaast wordt er inzicht geboden in de flexibilitetsvermogens en -volumes die Fluvius in die zone zoekt, welke producten daarvoor ingezet worden en binnen welke periode. Waar mogelijk worden eventuele afhankelijkheden en toekomstperspectief geduid.

De fiche is opgezet als aanvulling op het NODES-platform, waar de effectieve vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Deze aanvulling is bijgevolg informatief en daarom niet-bindend. Bijkomende informatie of vragen kunnen gesteld worden via FRPFlex@fluvius.be. Indien de informatie relevant is voor alle marktpartijen, dan worden deze, met inachtneming van GDPR-wetgeving, aangevuld in de betrokken fiche(s).

Basisinformatie OVERPELT (deel)gemeenten	Toelichting
Link NODES	* PELT
Link Capaciteitswijzer	* LOMMEL (beperkt deel centrum-oost)
Transformator naam (Grid Node ID):	Tenders NODES https://opendata.fluvius.be/pages/ms_cabines_insights/?refine.dms_alias=PELT_OVPE_006140 PELT_OVPE_006140
	Gelieve via deze link te verifiëren of de EAN's binnen de juiste geografische zone vallen. In het NODES platform wordt naar 'Grid Node' verwezen

Bij onduidelijkheid rond de match tussen de TS perimeter en de geografische locatie van uw asset wordt er verwezen naar het NODES-platform waar een visuele tool duidelijkheid kan brengen.

Mochten er blijvende onduidelijkheden bestaan, wanneer de asset in het grensgebied zou liggen, neem contact op met FRPFlex@fluvius.be met de betreffende EAN's bijgevoerd voor de regio waarvoor u wilt kwalificeren.

Transformator (TS) karakteristiek	Toelichting
Middenspanning (MS)	
Transformator (TS) karakteristiek	50+50 MVA
Injectiepiek (MVA)	28 MVA
Aantal EAN's	157

Laagspanning (LS)	
Aantal EAN's	17400
Aantal Distributiecabinen (LS-klanten)	140


Algemeen

Congestieprofiel: Actief vermogen	Toelichting
Pieken voor het volledige jaar	
Maximale piek	-25,48 MW De maximale voorspelde injectiepiek (MW) over het volledige jaar 2025, o.b.v. historische data

Budget congestieperiode(s)	Toelichting
Totaal budget	2730 EUR Indicatief jaarbudget voor de respectievelijke zone
Congestievolume	39 MWh Totaal volume verwachte overschrijdingen

Product overzicht congestieperiode(s)	Toelichting
Periode van de marktvraag	juni 2025 - september 2025

Geografische zone

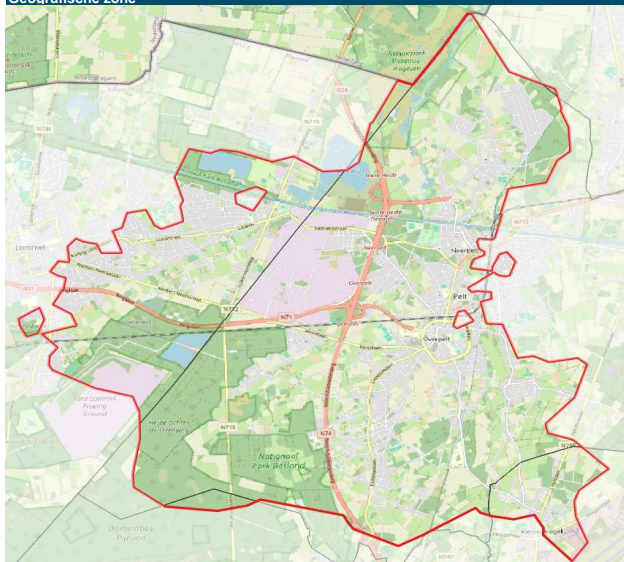

Naam zone KESSEL-LO
Periode van de marktvraag juni 2025 - september 2025

Introductie en context
Deze technische fiche biedt een gedetailleerd overzicht van de geografische zone waar Fluvius marktflexibiliteit zoekt. Het doel is om potentiële deelnemers inzicht te geven in zowel de zone op zich en het klantenbestand dat aanwezig is in de betrokken zone. Daarnaast wordt er inzicht geboden in de flexibiliteitsvermogens en -volumes die Fluvius in die zone zoekt, welke producten daarvoor ingezet worden en binnen welke periode. Waar mogelijk worden eventuele afhankelijkheden en toekomstperspectief geduid.
De fiche is opgezet als aanvulling op het NODES-platform, waar de effectieve vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Deze aanvulling is bijgevolg informatief en daarom niet-bindend. Bijkomende informatie of vragen kunnen gesteld worden via FRPFlex@fluvius.be. Indien de informatie relevant is voor alle marktpartijen, dan worden deze, met inachtneming van GDPR-wetgeving, aangevuld in de betrokken fiche(s).

Basisinformatie KESSEL-LO (deel)gemeenten		Toelichting
	* LEUVEN (Kessel-Lo, Leuvens Korbeek-Lo, centrum (beperkt)) * BIERBEEK (Korbeek-Lo, Lovenjoel) * LUBBEEK	
Link NODES	Tenders NODES	Gelieve via deze link te verifiëren of de EAN's binnen de juiste geografische zone vallen.
Link Capaciteitswijzer	https://opendata.fluvius.be/pages/ms_cabines_insights/?refine.dms_alias=LEUV_KESS_816	
Transformator naam (Grid Node ID):	LEUV_KESS_816	
		In het NODES platform wordt naar 'Grid Node' verwezen


Bij onduidelijkheid rond de match tussen de TS perimeter en de geografische locatie van uw asset wordt er verwezen naar het NODES-platform waar een visuele tool duidelijkheid kan brengen.
Mochten er blijvende onduidelijkheden bestaan, wanneer de asset in het grensgebied zou liggen, neem contact op met FRPFlex@fluvius.be met de betreffende EAN's bijgevoerd voor de regio waarvoor u wilt kwalificeren.

Transformator (TS) karakteristiek	Toelichting
Middenspanning (MS)	
Transformator (TS) karakteristiek	40+40 MVA
Injectiepiek (MVA)	9,8 MVA
Aantal EAN's	122
Laagspanning (LS)	
Aantal EAN's	25600
Aantal Distributiecabines (LS-klanten)	268
Algemeen	

Congestieprofiel: Actief vermogen	Toelichting
Pieken voor het volledige jaar	
Maximale piek	-12,96 MW
	De maximale voorspelde injectiepiek (MW) over het volledige jaar 2025, o.b.v. historische data

Budget congestieperiode(s)	Toelichting
Totaal budget	3640 EUR
	Indicatief jaarbudget voor de respectievelijke zone
Congestievolume	52 MWh
	Totaal volume verwachte overschrijdingen

Product overzicht congestieperiode(s)	Toelichting
Periode van de marktvraag	juni 2025 - september 2025

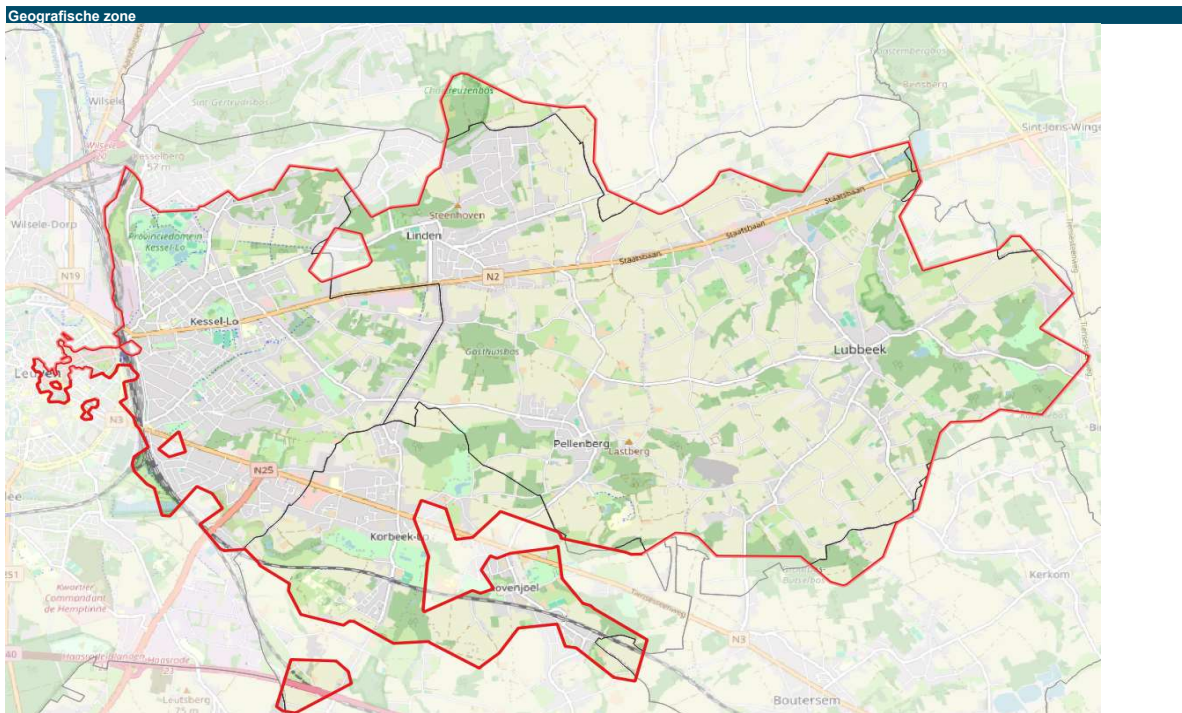

Naam zone TESSENDERLO 1
Periode van de marktvraag juni 2025 - september 2025

Introductie en context

Deze technische fiche biedt een gedetailleerd overzicht van de geografische zone waar Fluvius marktflexibiliteit zoekt. Het doel is om potentiële deelnemers inzicht te geven in zowel de zone op zich en het klantenbestand dat aanwezig is in de betrokken zone. Daarnaast wordt er inzicht geboden in de flexibilitetsvermogens en -volumes die Fluvius in die zone zoekt, welke producten daarvoor ingezet worden en binnen welke periode. Waar mogelijk worden eventuele afhankelijkheden en toekomstperspectief geduid.

De fiche is opgezet als aanvulling op het NODES-platform, waar de effectieve vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Deze aanvulling is bijgevolg informatief en daarom niet-bindend. Bijkomende informatie of vragen kunnen gesteld worden via FRPFlex@fluvius.be. Indien de informatie relevant is voor alle marktpartijen, dan worden deze, met inachtneming van GDPR-wetgeving, aangevuld in de betrokken fiche(s).

Basisinformatie TESSENDERLO 1 (deel)gemeenten	Toelichting
Link NODES Link Capaciteitswijzer Transformator naam (Grid Node ID):	* TESSENDERLO-HAM (industriezone Albertkanaal, Kwaadmechelen, Oostham) * BERINGEN (beperkt deel industriezone Albertkanaal) * LEOPOLDSBURG (Heppen (beperkt)) Tenders NODES https://opendata.fluvius.be/pages/ms_cabines_insights/?refine.dms_alias=TESS_TESS_027139 TESS_TESS_027139 TESS_TESS_027139 <i> Gelieve via deze link te verifiëren of de EAN's binnen de juiste geografische zone vallen. </i> <i> In het NODES platform wordt naar 'Grid Node' verwezen </i>

Bij onduidelijkheid rond de match tussen de TS perimeter en de geografische locatie van uw asset wordt er verwezen naar het NODES-platform waar een visuele tool duidelijkheid kan brengen.

Mochten er blijvende onduidelijkheden bestaan, wanneer de asset in het grensgebied zou liggen, neem contact op met FRPFlex@fluvius.be met de betreffende EAN's bijgevoerd voor de regio waarvoor u wilt kwalificeren.

Transformator (TS) karakteristiek	Toelichting
Middenspanning (MS)	
Transformator (TS) karakteristiek	50+50 MVA
Injectiepiek (MVA)	35 MVA
Aantal EAN's	96
Laagspanning (LS)	
Aantal EAN's	5300
Aantal Distributiecabinen (LS-klanten)	55


Algemeen

Congestieprofiel: Actief vermogen	Toelichting
Pieken voor het volledige jaar	
Maximale piek	-36,23 MW
	<i>De maximale voorspelde injectiepiek (MW) over het volledige jaar 2025, o.b.v. historische data</i>

Budget congestieperiode(s)	Toelichting
Totaal budget	2100 EUR
	<i>Indicatief jaarbudget voor de respectievelijke zone</i>
Congestievolume	30 MWh
	<i>Totaal volume verwachte overschrijdingen</i>

Product overzicht congestieperiode(s)	Toelichting
Periode van de marktvraag	juni 2025 - september 2025

Geografische zone

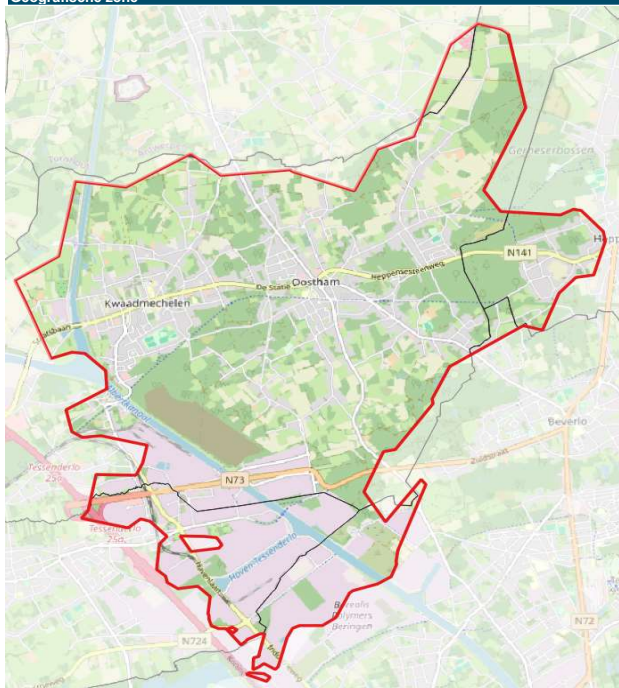

Naam zone DIEST
Periode van de marktvaag juni 2025 - september 2025

Introductie en context

Deze technische fiche biedt een gedetailleerd overzicht van de geografische zone waar Fluvius marktflexibiliteit zoekt. Het doel is om potentiële deelnemers inzicht te geven in zowel de zone op zich en het klantenbestand dat aanwezig is in de betrokken zone. Daarnaast wordt er inzicht geboden in de flexibiliteitsvermogens en -volumes die Fluvius in die zone zoekt, welke producten daarvoor ingezet worden en binnen welke periode. Waar mogelijk worden eventuele afhankelijkheden en toekomstperspectief geduid.

De fiche is opgezet als aanvulling op het NODES-platform, waar de effectieve vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Deze aanvulling is bijgevolg informatief en daarom niet-bindend. Bijkomende informatie of vragen kunnen gesteld worden via FRPFlex@fluvius.be. Indien de informatie relevant is voor alle marktpartijen, dan worden deze, met inachtneming van GDPR-wetgeving, aangevuld in de betrokken fiche(s).

Basisinformatie DIEST (deel)gemeenten	Toelichting
* DIEST * SCHERPENHEUVEL-ZICHEM (volledig m.u.v. gedeelte Schoonderbuken) * HERSELT (Blauberg, Bergom)	

Link NODES

[Tenders | NODES](https://opendata.fluvius.be/pages/ms_cabines_insights/?refine.dms_alias=DIES_DIES_20)
https://opendata.fluvius.be/pages/ms_cabines_insights/?refine.dms_alias=DIES_DIES_20

Gelieve via deze link te verifiëren of de EAN's binnen de juiste geografische zone vallen.

Link Capaciteitswijzer

Transformator naam (Grid Node ID):

DIES_DIES_20

In het NODES platform wordt naar 'Grid Node' verwezen

Bij onduidelijkheid rond de match tussen de TS perimeter en de geografische locatie van uw asset wordt er verwezen naar het NODES-platform waar een visuele tool duidelijkheid kan brengen.

Mochten er blijvende onduidelijkheden bestaan, wanneer de asset in het grensgebied zou liggen, neem contact op met FRPFlex@fluvius.be met de betreffende EAN's bijgevoerd voor de regio waarvoor u wilt kwalificeren.

Transformator (TS) karakteristiek	Toelichting
Middenspanning (MS)	
Transformator (TS) karakteristiek	20+20+46 MVA
Injectiepiek (MVA)	23,5 MVA
Aantal EAN's	162
Laagspanning (LS)	
Aantal EAN's	25600
Aantal Distributiecabinen (LS-klanten)	347


Algemeen

Congestieprofiel: Actief vermogen	Toelichting
Pieken voor het volledige jaar	
Maximale piek	-23,53 MW De maximale voorspelde injectiepiek (MW) over het volledige jaar 2025, o.b.v. historische data

Budget congestieperiode(s)	Toelichting
Totaal budget	140 EUR Indicatief jaarbudget voor de respectievelijke zone
Congestievolume	2 MWh Totaal volume verwachte overschrijdingen

Product overzicht congestieperiode(s)	Toelichting
Periode van de marktvaag	juni 2025 - september 2025

Geografische zone

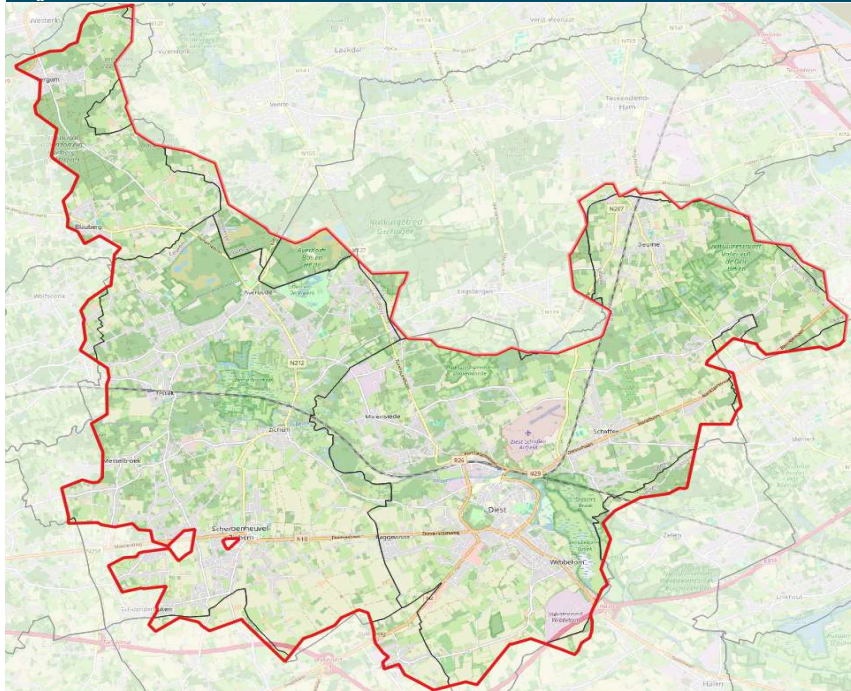

Naam zone BEERSE B
Periode van de marktvraag juni 2025 - september 2025

Introductie en context
Deze technische fiche biedt een gedetailleerd overzicht van de geografische zone waar Fluvius marktflexibiliteit zoekt. Het doel is om potentiële deelnemers inzicht te geven in zowel de zone op zich en het klantenbestand dat aanwezig is in de betrokken zone. Daarnaast wordt er inzicht geboden in de flexibilitetsvermogens en -volumes die Fluvius in die zone zoekt, welke producten daarvoor ingezet worden en binnen welke periode. Waar mogelijk worden eventuele afhankelijkheden en toekomstperspectief geduid.
De fiche is opgezet als aanvulling op het NODES-platform, waar de effectieve vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Deze aanvulling is bijgevolg informatief en daarom niet-bindend. Bijkomende informatie of vragen kunnen gesteld worden via FRPFlex@fluvius.be. Indien de informatie relevant is voor alle marktpartijen, dan worden deze, met inachtneming van GDPR-wetgeving, aangevuld in de betrokken fiche(s).

Basisinformatie BEERSE B (deel)gemeenten		Toelichting
	* MERKSPLAS * BAARLE-HERTOG (westzijde) * TURNHOUT (centrum noord-west) * HOOGSTRATEN (Wortel)	
Link NODES	Tenders NODES	Gelieve via deze link te verifiëren of de EAN's binnen de juiste geografische zone vallen.
Link Capaciteitswijzer	https://opendata.fluvius.be/pages/ms_cabines_insights/?refine.dms_alias=BRSE_BEER_65636	
Transformator naam (Grid Node ID):	BRSE_BEER_65636	
		In het NODES platform wordt naar 'Grid Node' verwezen

Bij onduidelijkheid rond de match tussen de TS perimeter en de geografische locatie van uw asset wordt er verwezen naar het NODES-platform waar een visuele tool duidelijkheid kan brengen.
Mochten er blijvende onduidelijkheden bestaan, wanneer de asset in het grensgebied zou liggen, neem contact op met FRPFlex@fluvius.be met de betreffende EAN's bijgevoerd voor de regio waarvoor u wilt kwalificeren.


Transformator (TS) karakteristiek	Toelichting
Middenspanning (MS)	
Transformator (TS) karakteristiek	40+50 MVA
Injectiepiek (MVA)	12 MVA
Aantal EAN's	95
Laagspanning (LS)	
Aantal EAN's	12900
Aantal Distributiecabinen (LS-klanten)	170

Algemeen	Toelichting
Congestieprofiel: Actief vermogen	
Pieken voor het volledige jaar	
Maximale piek	-15,32 MW De maximale voorspelde injectiepiek (MW) over het volledige jaar 2025, o.b.v. historische data

Budget congestieperiode(s)	Toelichting
Totaal budget	2100 EUR Indicatief jaarbudget voor de respectievelijke zone
Congestievolume	30 MWh Totaal volume verwachte overschrijdingen

Product overzicht congestieperiode(s)	Toelichting
Periode van de marktvraag	juni 2025 - september 2025

Geografische zone

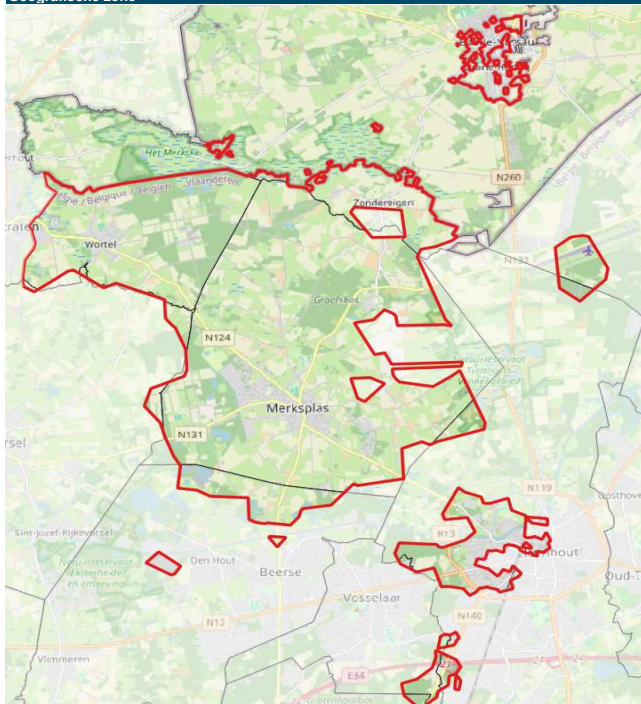

Naam zone	7de HAVENDOK
Periode van de marktvaag	juni 2025 - september 2025

Introductie en context

Deze technische fiche biedt een gedetailleerd overzicht van de geografische zone waar Fluvius marktflexibiliteit zoekt. Het doel is om potentiële deelnemers inzicht te geven in zowel de zone op zich en het klantenbestand dat aanwezig is in de betrokken zone. Daarnaast wordt er inzicht geboden in de flexibiliteitsvermogens en -volumes die Fluvius in die zone zoekt, welke producten daarvoor ingezet worden en binnen welke periode. Waar mogelijk worden eventuele afhankelijkheden en toekomstperspectief aangeduid.

De fiche is opgezet als aanvulling op het NODES-platform, waar de effectieve vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Deze aanvulling is bijgevolg informatief en daarom niet-bindend. Bijkomende informatie of vragen kunnen gesteld worden via FRPFlex@fluvius.be. Indien de informatie relevant is voor alle marktpartijen, dan worden deze, met inachtneming van GDPR-wetgeving, aangevuld in de betrokken fiche(s).

Basisinformatie 7de HAVENDOK (deel)gemeenten		Toelichting
	* ANTWERPEN (gedeelte havengebied op rechteroever van derde kanaaldok tot NL-grens, inclusief gedeeltes van Berendrecht en Zandvliet)	
Link NODES	Tenders I NODES	<i>Gelieve via deze link te verifiëren of de EAN's binnen de juiste geografische zone vallen.</i>
Link Capaciteitwijzer	https://opendata.fluvius.be/pages/ms_cabines_insights/?refine.dms_alias=ANTW ANTW H10220	
Transformator naam (Grid Node ID):	ANTW_ANTW_H10220	<i>In het NODES platform wordt naar 'Grid Node'</i>

Bij onduidelijkheid rond de match tussen de TS perimeter en de geografische locatie van uw asset wordt er verwezen naar het NODES-platform waar een visuele tool duidelijkheid kan brengen.

Mochten er blijvende onduidelijkheden bestaan, wanneer de asset in het grensgebied zou liggen, neem contact op met FRPFlex@fluvius.be met de betreffende EAN's bijgevoegd voor de regio waarvoor u wilt kwalificeren.

Transformator (TS) karakteristiek	Toelichting
Middenspanning (MS)	
Transformator (TS) karakteristiek	50+50+50 MVA
Injectiepiek (MVA)	54 MVA
Aantal EAN's	262
Laagspanning (LS)	
Aantal EAN's	4300
Aantal Distributiecabinen (LS-klanten)	69
Algemeen	

Congestieprofiel: Actief vermogen		Toelichting
Pieken voor het volledige jaar		
Maximale piek	-54,55 MW	De maximale voorspelde injectiepiek (MW) over

Budget congestieperiode(s)		Toelichting
Totaal budget	4480 EUR	Indicatief jaarbudget voor de respectievelijke zone
Congestievolume	64 MWh	Totaal volume verwachte overschrijdingen

Product overzicht congestieperiode(s)	Toelichting
Periode van de marktvraag juni 2025 - september 2025	

Geografische zone



Naam zone LIER
Periode van de marktvraag juni 2025 - september 2025

Introductie en context

Deze technische fiche biedt een gedetailleerd overzicht van de geografische zone waar Fluvius marktflexibiliteit zoekt. Het doel is om potentiële deelnemers inzicht te geven in zowel de zone op zich en het klantenbestand dat aanwezig is in de betrokken zone. Daarnaast wordt er inzicht geboden in de flexibilitetsvermogens en -volumes die Fluvius in die zone zoekt, welke producten daarvoor ingezet worden en binnen welke periode. Waar mogelijk worden eventuele afhankelijkheden en toekomstperspectief geduid.

De fiche is opgezet als aanvulling op het NODES-platform, waar de effectieve vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Deze aanvulling is bijgevolg informatief en daarom niet-bindend. Bijkomende informatie of vragen kunnen gesteld worden via FRPFlex@fluvius.be. Indien de informatie relevant is voor alle marktpartijen, dan worden deze, met inachtneming van GDPR-wetgeving, aangevuld in de betrokken fiche(s).

Basisinformatie LIER (deel)gemeenten	Toelichting
* LIER * RANST (Emblem, Broechem (gedeeltelijk)) * DUFFEL (centrum (gedeeltelijk)) * LINT (centrum (beperkt))	
Link NODES	Tenders NODES
Link Capaciteitswijzer	https://opendata.fluvius.be/pages/ms_cabines_insights/?refine.dms_alias=LIER_LIER_1001
Transformator naam (Grid Node ID):	LIER_LIER_1001
	<i>Believe via deze link te verifiëren of de EAN's binnen de juiste geografische zone vallen.</i>
	<i>In het NODES platform wordt naar 'Grid Node' verwezen</i>

Bij onduidelijkheid rond de match tussen de TS perimeter en de geografische locatie van uw asset wordt er verwezen naar het NODES-platform waar een visuele tool duidelijkheid kan brengen.

Mochten er blijvende onduidelijkheden bestaan, wanneer de asset in het grensgebied zou liggen, neem contact op met FRPFlex@fluvius.be met de betreffende EAN's bijgevoerd voor de regio waarvoor u wilt kwalificeren.

Transformator (TS) karakteristiek	Toelichting
Middenspanning (MS)	
Transformator (TS) karakteristiek	40+40+50 MVA
Injectiepiek (MVA)	43 MVA
Aantal EAN's	170
Laagspanning (LS)	
Aantal EAN's	24400
Aantal Distributiecabinen (LS-klanten)	235


Algemeen

Congestieprofiel: Actief vermogen	Toelichting
Pieken voor het volledige jaar	
Maximale piek	-47,49 MW
	<i>De maximale voorspelde injectiepiek (MW) over het volledige jaar 2025, o.b.v. historische data</i>

Budget congestieperiode(s)	Toelichting
Totaal budget	1330 EUR
	<i>Indicatief jaarbudget voor de respectievelijke zone</i>
Congestievolume	19 MWh
	<i>Totaal volume verwachte overschrijdingen</i>

Product overzicht congestieperiode(s)	Toelichting
Periode van de marktvraag	juni 2025 - september 2025

Geografische zone

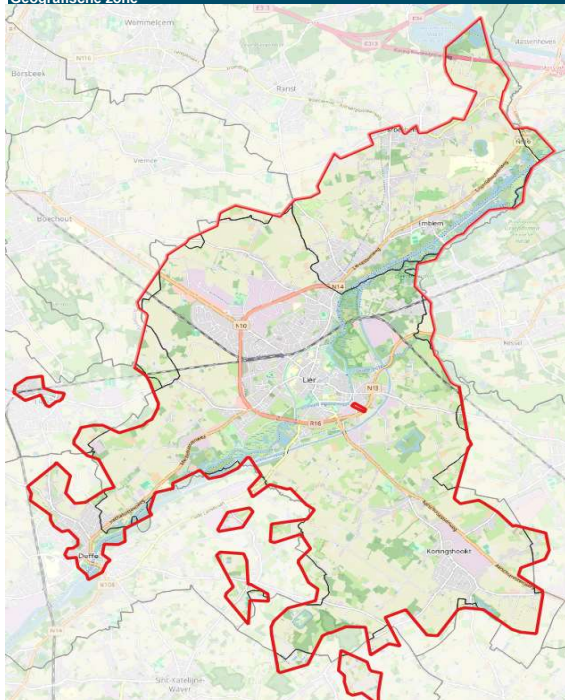

Naam zone RIEMST
Periode van de marktvraag juni 2025 - september 2025

Introductie en context

Deze technische fiche biedt een gedetailleerd overzicht van de geografische zone waar Fluvius marktflexibiliteit zoekt. Het doel is om potentiële deelnemers inzicht te geven in zowel de zone op zich en het klantenbestand dat aanwezig is in de betrokken zone. Daarnaast wordt er inzicht geboden in de flexibiliteitsvermogens en -volumes die Fluvius in die zone zoekt, welke producten daarvoor ingezet worden en binnen welke periode. Waar mogelijk worden eventuele afhankelijkheden en toekomstperspectief geduid.

De fiche is opgezet als aanvulling op het NODES-platform, waar de effectieve vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Deze aanvulling is bijgevolg informatief en daarom niet-bindend. Bijkomende informatie of vragen kunnen gesteld worden via FRPFlex@fluvius.be. Indien de informatie relevant is voor alle marktpartijen, dan worden deze, met inachtneming van GDPR-wetgeving, aangevuld in de betrokken fiche(s).

Basisinformatie RIEMST (deel)gemeenten	Toelichting
* RIEMST * TONGEREN (Mal, Sluizen, industriegebied Tongeren-Oost) * BILZEN (Weert, Grote-Spouwen, Kleine-Spouwen, Rosmeer, Hees) * LANAKEN (Kesselt, Veldwezelt (beperkt))	
Link NODES	Tenders NODES
Link Capaciteitswijzer	https://opendata.fluvius.be/pages/ms_cabines_insights/?refine.dms_alias=RIEM_HERD_046088
Transformator naam (Grid Node ID):	RIEM_HERD_046088

Gelieve via deze link te verifiëren of de EAN's binnen de juiste geografische zone vallen.

In het NODES platform wordt naar 'Grid Node' verwezen

Bij onduidelijkheid rond de match tussen de TS perimeter en de geografische locatie van uw asset wordt er verwezen naar het NODES-platform waar een visuele tool duidelijkheid kan brengen.

Mochten er blijvende onduidelijkheden bestaan, wanneer de asset in het grensgebied zou liggen, neem contact op met FRPFlex@fluvius.be met de betreffende EAN's bijgevoerd voor de regio waarvoor u wilt kwalificeren.

Transformator (TS) karakteristiek	Toelichting
Middenspanning (MS)	
Transformator (TS) karakteristiek	50+50 MVA
Injectiepiek (MVA)	37 MVA
Aantal EAN's	103
Laagspanning (LS)	
Aantal EAN's	11000
Aantal Distributiecabines (LS-klanten)	105

Algemeen

Congestieprofiel: Actief vermogen	Toelichting
Pieken voor het volledige jaar	
Maximale piek	-30,14 MW


De maximale voorspelde injectiepiek (MW) over het volledige jaar 2025, o.b.v. historische data

Budget congestieperiode(s)	Toelichting
Totaal budget	36540 EUR
Congestievolume	522 MWh

Indicatief jaarbudget voor de respectievelijke zone
Totaal volume verwachte overschrijdingen

Product overzicht congestieperiode(s)	Toelichting
Periode van de marktvraag	juni 2025 - september 2025

Geografische zone

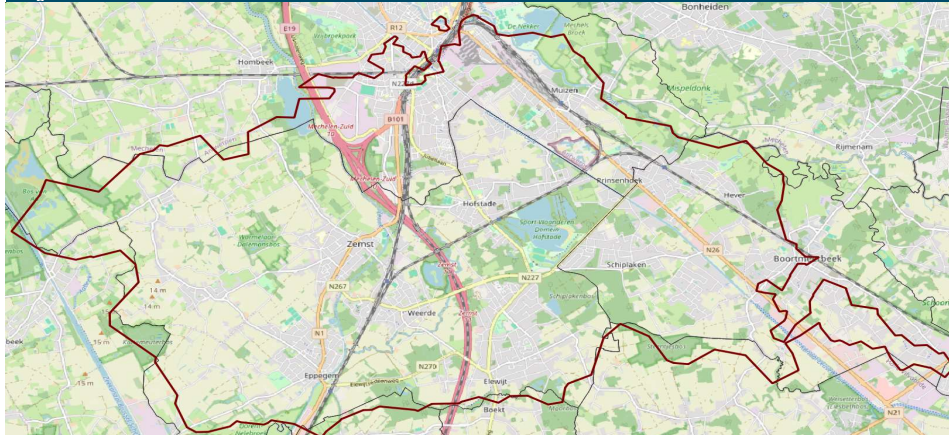

Naam zone MOL
Periode van de marktvraag juni 2025 - september 2025

Introductie en context

Deze technische fiche biedt een gedetailleerd overzicht van de geografische zone waar Fluvius marktflexibiliteit zoekt. Het doel is om potentiële deelnemers inzicht te geven in zowel de zone op zich en het klantenbestand dat aanwezig is in de betrokken zone. Daarnaast wordt er inzicht geboden in de flexibiliteitsvermogens en -volumes die Fluvius in die zone zoekt, welke producten daarvoor ingezet worden en binnen welke periode. Waar mogelijk worden eventuele afhankelijkheden en toekomstperspectief geduid.

De fiche is opgezet als aanvulling op het NODES-platform, waar de effectieve vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Deze aanvulling is bijgevolg informatief en daarom niet-bindend. Bijkomende informatie of vragen kunnen gesteld worden via FRPFlex@fluvius.be. Indien de informatie relevant is voor alle marktpartijen, dan worden deze, met inachtneming van GDPR-wetgeving, aangevuld in de betrokken fiche(s).

Basisinformatie MOL (deel)gemeenten	Toelichting
*RETIE *DESSEL *MOL *BALEN	
Link NODES	Tenders NODES https://opendata.fluvius.be/pages/ms_cabines_insights/?refine.dms_alias=MOL_MOL_312 https://opendata.fluvius.be/pages/ms_cabines_insights/?refine.dms_alias=MOL_MOL_312 + MOL_MOL_313
Link Capaciteitswijzer	
Transformator naam (Grid Node ID):	

Gelieve via deze link te verifiëren of de EAN's binnen de juiste geografische zone vallen.

In het NODES platform wordt naar 'Grid Node' verwezen

Bij onduidelijkheid rond de match tussen de TS perimeter en de geografische locatie van uw asset wordt er verwezen naar het NODES-platform waar een visuele tool duidelijkheid kan brengen.

Mochten er blijvende onduidelijkheden bestaan, wanneer de asset in het grensgebied zou liggen, neem contact op met FRPFlex@fluvius.be met de betreffende EAN's bijgevoerd voor de regio waarvoor u wilt kwalificeren.

Transformator (TS) karakteristiek	Toelichting
Middenspanning (MS)	
Transformator (TS) karakteristiek	50+50+50 MVA
Injectieplek (MVA)	65 MVA
Aantal EAN's	176

Laagspanning (LS)	Toelichting
Aantal EAN's	37000
Aantal Distributiecabinen (LS-klanten)	475

Algemeen

Congestieprofiel: Actief vermogen	Toelichting
Pieken voor het volledige jaar	
Maximale piek	-73,16 MW

De maximale voorspelde injectiepiek (MW) over het volledige jaar 2025, o.b.v. historische data


Budget congestieperiode(s)	Toelichting
Totaal budget	8330 EUR
Congestievolume	119 MWh

Indicatief jaarbudget voor de respectievelijke zone

Totaal volume verwachte overschrijdingen

Product overzicht congestieperiode(s)	Toelichting
Periode van de marktvraag	juni 2025 - september 2025

Geografische zone

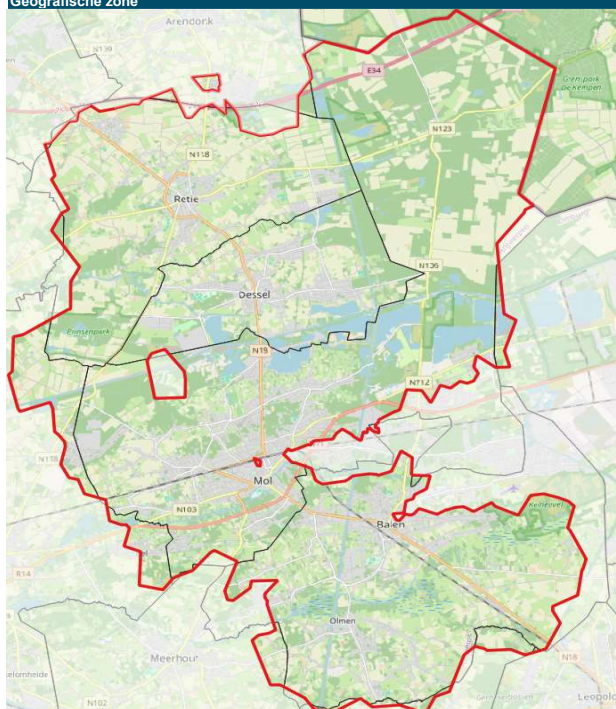

Naam zone AALST NOORD
Periode van de marktvraag Juni 2025 - September 2025

Introductie en context

Deze technische fiche biedt een gedetailleerd overzicht van de geografische zone waar Fluvius marktflexibiliteit zoekt. Het doel is om potentiële deelnemers inzicht te geven in zowel de zone op zich en het klantenbestand dat aanwezig is in de betrokken zone. Daarnaast wordt er inzicht geboden in de flexibiileitsvermogens en -volumes die Fluvius in die zone zoekt, welke producten daarvoor ingezet worden en binnen welke periode. Waar mogelijk worden eventuele afhankelijkheden en toekomstperspectief geduid.

De fiche is opgezet als aanvulling op het NODES-platform, waar de effectieve vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Deze aanvulling is bijgevolg informatief en daarom niet-bindend. Bijkomende informatie of vragen kunnen gesteld worden via FRPFlex@fluvius.be. Indien de informatie relevant is voor alle marktpartijen, dan worden deze, met inachtneming van GDPR-wetgeving, aangevuld in de betrokken fiche(s).

Basisinformatie AALST NOORD	Toelichting
(deel)gemeenten	* AALST (centrum-Noord, Hofstade, Herdersem) * LEBBEKE (Wieze, Lebbeke (beperkt))
Link NODES	Tenders NODES
Link Capaciteitswijzer	https://opendata.fluvius.be/pages/ms_cabines_insights/?refine.dms_alias=AALS_AALS_86
Transformator naam (Grid Node ID):	AALS_AALS_86 <i>In het NODES platform wordt naar 'Grid Node' verwezen</i>

Bij onduidelijkheid rond de match tussen de TS perimeter en de geografische locatie van uw asset wordt er verwezen naar het NODES-platform waar een visuele tool duidelijkheid kan brengen.

Mochten er blijvende onduidelijkheden bestaan, wanneer de asset in het gebied zou liggen, neem contact op met FRPFlex@fluvius.be met de betreffende EAN's bijgevoegd voor de regio waarvoor u wilt kwalificeren.

Transformator (TS) karakteristiek	Toelichting
Middenspanning (MS)	
Transformator (TS) karakteristiek	40+40 MVA
Injectiepiek (MVA)	6 MVA
Aantal EAN's	83
Laagspanning (LS)	
Aantal EAN's	15300
Aantal Distributiecabinen (LS-klanten)	147


Algemeen

Congestieprofiel: Actief vermogen	Toelichting
Pieken voor het volledige jaar	
Maximale piek	-10,1 MW <i>De maximale voorspelde injectiepiek (MW) over het volledige jaar 2025, o.b.v. historische data</i>

Budget congestieperiode(s)	Toelichting
Totaal budget	5950 EUR <i>Indicatief jaarbudget voor de respectievelijke zone</i>
Congestievolumen	85 MWh <i>Totaal volume verwachte overschrijdingen</i>

Product overzicht congestieperiode(s)	Toelichting
Periode van de marktvraag	Juni 2025 - September 2025

Geografische zone

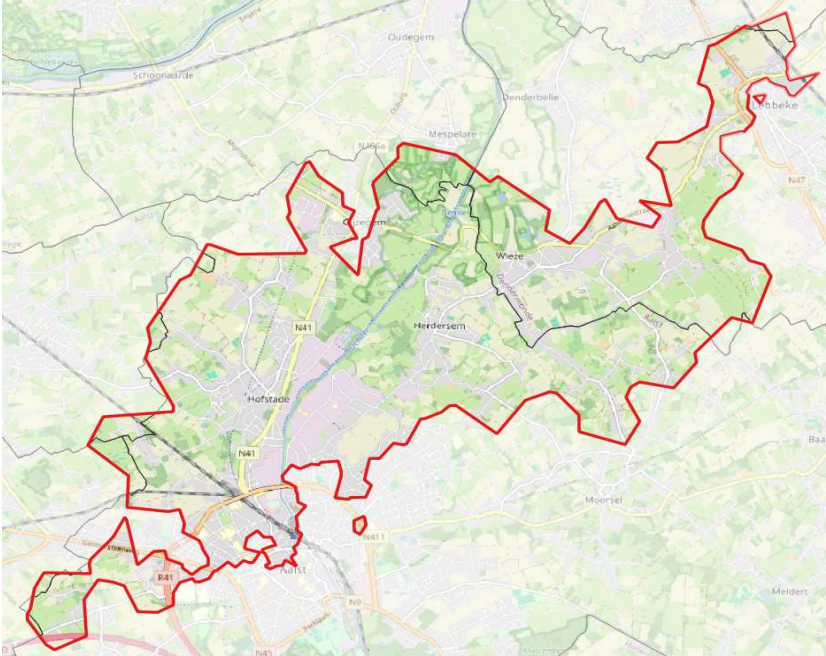

Naam zone AALST 2
Periode van de marktvraag Juni 2025 - September 2025

Introductie en context

Deze technische fiche biedt een gedetailleerd overzicht van de geografische zone waar Fluvius marktflexibiliteit zoekt. Het doel is om potentiële deelnemers inzicht te geven in zowel de zone op zich en het klantenbestand dat aanwezig is in de betrokken zone. Daarnaast wordt er inzicht geboden in de flexibilitetsvermogens en -volumes die Fluvius in die zone zoekt, welke producten daarvoor ingezet worden en binnen welke periode. Waar mogelijk worden eventuele afhankelijkheden en toekomstperspectief geduid.

De fiche is opgezet als aanvulling op het NODES-platform, waar de effectieve vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Deze aanvulling is bijgevolg informatief en daarom niet-bindend. Bijkomende informatie of vragen kunnen gesteld worden via FRPFlex@fluvius.be. Indien de informatie relevant is voor alle marktpartijen, dan worden deze, met inachtneming van GDPR-wetgeving, aangevuld in de betrokken fiche(s).

Basisinformatie AALST 2 (deel)gemeenten	Toelichting
*AALST (centrum-zuid, deelgemeentes Erembodegem, Moorsel, Meldert) * ERPE-MERE (Erondegem, Ottergem, Vlekkem, Erpe, Mere(gedeeltelijk) * DENDERLEEUEW (Welle)	

Link NODES

[Tenders | NODES](#)

Gelieve via deze link te verifiëren of de EAN's binnen de juiste geografische zone vallen.

Link Capaciteitswijzer

https://opendata.fluvius.be/pages/ms_cabines_insights/?refine.dms_alias=AALS_AALS_82

Transformator naam (Grid Node ID):

AALS_AALS_82


In het NODES platform wordt naar 'Grid Node' verwezen

Bij onduidelijkheid rond de match tussen de TS perimeter en de geografische locatie van uw asset wordt er verwezen naar het NODES-platform waar een visuele tool duidelijkheid kan brengen.

Mochten er blijvende onduidelijkheden bestaan, wanneer de asset in het grensgebied zou liggen, neem contact op met FRPFlex@fluvius.be met de betreffende EAN's bijgevoerd voor de regio waarvoor u wilt kwalificeren.

Transformator (TS) karakteristiek	Toelichting
Middenspanning (MS)	
Transformator (TS) karakteristiek	40 MVA
Injectiepiek (MVA)	11 MVA
Aantal EAN's	238
Laagspanning (LS)	
Aantal EAN's	47700
Aantal Distributiecabinen (LS-klanten)	249
Algemeen	
Congestieprofiel: Actief vermogen	Toelichting
Pieken voor het volledige jaar	
Maximale piek	-19,15 MW De maximale voorspelde injectiepiek (MW) over het volledige jaar 2025, o.b.v. historische data
Budget congestieperiode(s)	Toelichting
Totaal budget	1540 EUR Indicatief jaarbudget voor de respectievelijke zone
Congestievolume	22 MWh Totaal volume verwachte overschrijdingen
Product overzicht congestieperiode(s)	Toelichting
Periode van de marktvraag	Juni 2025 - September 2025

Geografische zone

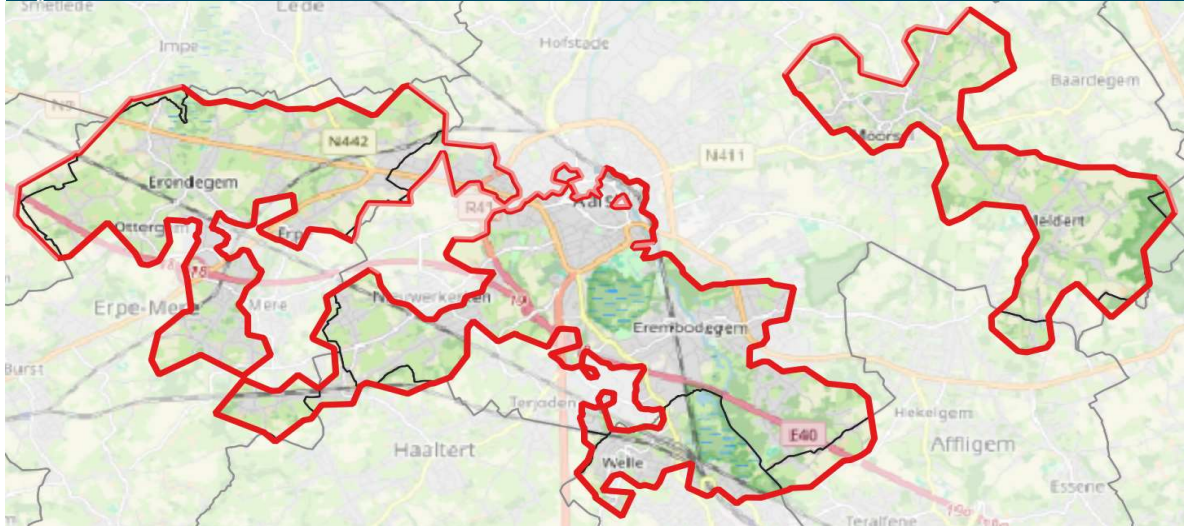

Naam zone
Periode van de marktvraag

GENT WONDELGEM
Juni 2025 - september 2025

Introductie en context

Deze technische fiche biedt een gedetailleerd overzicht van de geografische zone waar Fluvius marktflexibiliteit zoekt. Het doel is om potentiële deelnemers inzicht te geven in zowel de zone op zich en het klantenbestand dat aanwezig is in de betrokken zone. Daarnaast wordt er inzicht geboden in de flexibiileitsvermogens en -volumes die Fluvius in die zone zoekt, welke producten daarvoor ingezet worden en binnen welke periode. Waar mogelijk worden eventuele afhankelijkheden en toekomstperspectief geduid.

De fiche is opgezet als aanvulling op het NODES-platform, waar de effectieve vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Deze aanvulling is bijgevolg informatief en daarom niet-bindend. Bijkomende informatie of vragen kunnen gesteld worden via FRPFlex@fluvius.be. Indien de informatie relevant is voor alle marktpartijen, dan worden deze, met inachtneming van GDPR-wetgeving, aangevuld in de betrokken fiche(s).

Basisinformatie GENT WONDELGEM (deel)gemeenten	Toelichting
Link NODES	Tenders NODES
Link Capaciteitswijzer	https://opendata.fluvius.be/pages/ms_cabines_insights/?refine.dms_alias=GENT_WOND_250
Transformator naam (Grid Node ID):	GENT_WOND_2500
Opmerkingen	Bij onduidelijkheid rond de match tussen de TS perimeter en de geografische locatie van uw asset wordt er verwezen naar het NODES-platform waar een visuele tool duidelijkheid kan brengen. Mochten er blijvende onduidelijkheden bestaan, wanneer de asset in het grensgebied zou liggen, neem contact op met FRPFlex@fluvius.be met de betreffende EAN's bijgevoegd voor de regio waarvoor u wilt kwalificeren.

Transformator (TS) karakteristiek	Toelichting
Middenspanning (MS)	
Opgesteld transformatorvermogen MS-klanten	54,8 MVA
Transformator (TS) karakteristiek	30 + 30 MVA
Aantal Klantcabines (MS-klanten)	87
Aantal EAN's	87
Laagspanning (LS)	
Aantal EAN's	17300
Aantal Distributiecabinen (LS-klanten)	162

Algemeen	Toelichting
Congestieprofiel: Actief vermogen	
Pieken voor het volledige jaar	
Maximale piek	-19,37 MW

Budget congestieperiode(s)	Toelichting
Totaal budget	3.640 EUR
Congestievolumen	52 MWh

Product overzicht congestieperiode(s)	Toelichting
Periode van de marktvraag	Juni 2025 - september 2025

