

Stakeholderoverleg aansluitingscontract elektriciteit

Fluvius

26 februari 2026



Praktische afspraken



Sessie wordt opgenomen



Vragen kunnen tijdens de toelichting gesteld worden of nadien

- Via chat of mondeling 'handje opsteken'
- Bij gebrek aan antwoord bezorgen we nadien een antwoord via mail
- Als een formele reactie vereist is: formele reactie op de consultatie via regulering@fluvius.be

Context



Distributienetgebruikers aangesloten **op middenspanning of hoogspanning (1kV < Un < 36kV)** moeten een aansluitingscontract ondertekenen



Fluvius legt een **nieuw ontwerp** ter consultatie voor



Het contract is grondig herzien




Doel stakeholderoverleg:

- Overlopen van de belangrijkste bepalingen en/of wijzigingen
- Dialogoog met Fluvius over de inhoud van het aansluitingscontract, bovenop de kans om formeel te reageren

Algemene wijzigingen

- Contract bestaat uit een “voorblad” en vijf bijlagen met onderlinge hiërarchie
- Slechts één versie van het contract kan geldig zijn voor alle netgebruikers
- Bepalingen die herhaling zijn van andere regelgeving werden geschrapt, inclusief Synergrid bepalingen
- Verwijzingen naar tarieven en prijzen werden eveneens geschrapt

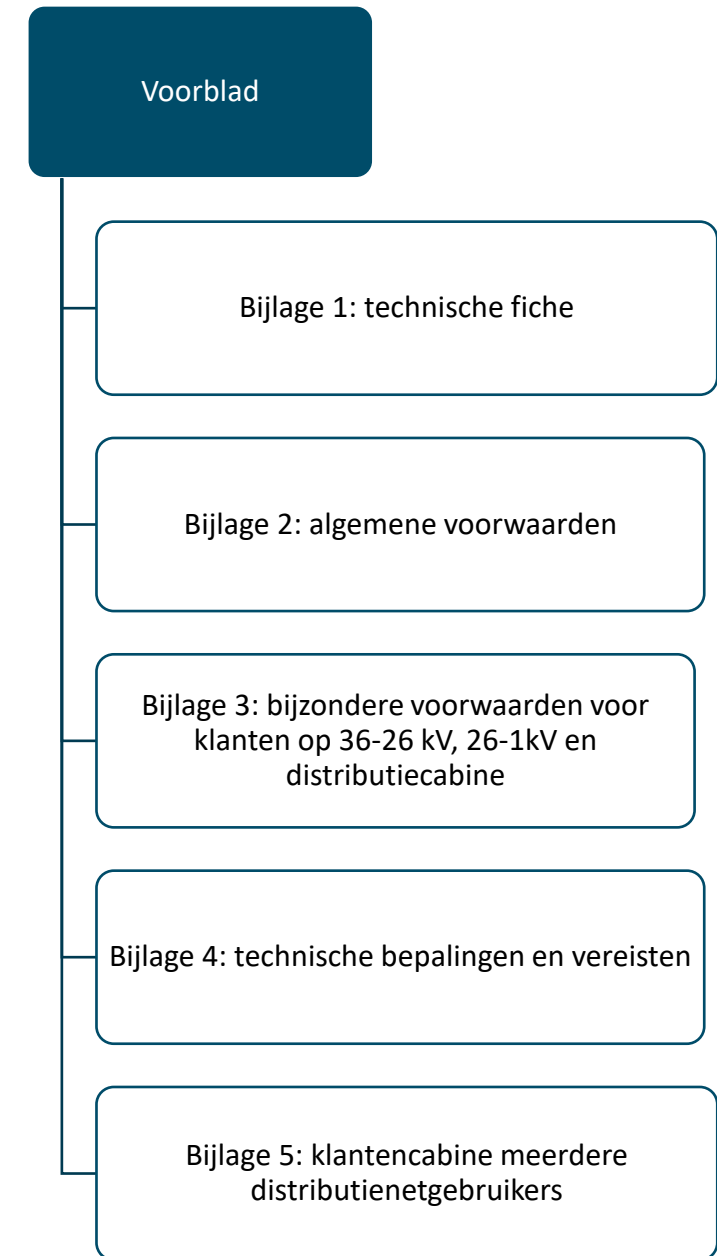

Technische fiche (bijlage 1)



- Groepeert alle technische gegevens op het niveau van de individuele aansluiting
 - *Contractueel vermogen, type aansluiting, spanning, meetinrichting,..*
- Technische details van productie-installatie(s), energieopslag en noodgroepen
 - Beperkt tot de strikt noodzakelijke gegevens
- Belangrijkste wijziging: onderscheid tussen contractueel vermogen en het deel uitsluitend voorzien voor moduleerbare installaties (technische flexibiliteit)

Aansluitingsvermogen & modulatie



Technische flexibiliteit

- Flexibiliteit die op vraag van de DNB verplicht wordt opgelegd in het kader van de netexploitatie
- Enkel van toepassing op grote productie-installaties en elektriciteitsopslag (cf. Energiebesluit).
- Uitsluitend inzetbaar onder buitengewone omstandigheden (cf. TRDE).
- Vergoeding is gereguleerd: gebaseerd op day-ahead prijs, gederfde certificaten/garanties van oorsprong en bijkomende rechtstreeks verbonden kosten – wordt uitgekeerd door de DNB

Toepassing

- Reeds meer dan 10 jaar toegepast bij grote productie-installaties via telecontrole.
- In recente jaren ook toegepast bij de toenemende uitrol van grootschalige batterij-installaties, waarbij modulatie van zowel afname als injectie mogelijk is.
- Het contractueel afnamevermogen is echter niet expliciet toegewezen aan elektriciteitsopslag.

Aansluitingsvermogen & modulatie

Contractueel
Aansluitingsvermogen

Afname: [in te vullen] kVA Kies een item. van het
Elektriciteitsdistributienet

waarvan [in te vullen] kVA uitsluitend voorzien voor installaties
die door de DNB moduleerbaar zijn

Injectie: [in te vullen] kVA

waarvan [in te vullen] kVA uitsluitend voorzien voor installaties
die door de DNB moduleerbaar zijn

Voorstel opsplitsing vermogen

- Vast contractueel vermogen vs. **vermogen enkel voor moduleerbare installaties** (technische flexibiliteit)

Bestaande capaciteit

- Reeds gecontracteerde vaste **capaciteit blijft ongewijzigd**

Nieuwe/bijkomende capaciteit

- Voor moduleerbare installaties → **niet-vast**, niet inzetbaar voor niet-moduleerbare installaties

Herbestemming

- Ander gebruik van moduleerbare capaciteit → **wijzigingsaanvraag vereist**

Doel

- Contractuele verankering van technische flexibiliteit en **snellere aansluiting**

Algemene voorwaarden (bijlage 2) (1/2)



- Aanpassing en uitbreiding lijst gedefinieerde begrippen
- Verplichtingen van de DNG: verduidelijking rechtspositie
- Beheer van de aansluiting: aanpassing structuur
- Wijziging van de aansluiting: schrapping weigering van de toelating voor wijzigingen door de distributienetbeheerder
- keuze toegangsvermogen / verandering van distributienetgebruiker: verwijzing naar de nieuwe distributienetgebruiker verwijderd op basis van het principe van de relativiteit van de overeenkomst
- Aansprakelijkheid:
 - alle bepalingen over aansprakelijkheid onder één artikel
 - aanpassing van de structuur met het oog op vereenvoudiging en leesbaarheid
 - verwijzingen naar de decretale ongemakkenvergoedingen en het subplafond van 625.000 EUR verwijderd

Algemene voorwaarden (bijlage 2) (2/2)



- Diverse bepalingen:
 - verwijzing naar specifieke tarieven en prijzen vervangen door een generieke bepaling inzake de door de Vlaamse Nutsregulator vastgelegde tarieven
 - schadebeding in toepassing van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties opgenomen
- Aanpassing en verduidelijking van de wijzigings- en beëindigingsmogelijkheden van het contract

Klanten rechtstreeks aangesloten op een post of distributiecabine (bijlage 3)



- Bijzondere voorwaarden enkel voor “rechtstreeks aangesloten” klanten (ex TRANS HS/LS)
 - Cfr. Hiërarchie: deze bijlage heeft voorrang op de andere
- Verduidelijkt:
 - De grenzen van de aansluiting
 - Wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van elk deel van de aansluiting
 - Wie verantwoordelijk is voor welke investeringen
 - De exploitatie
 - Omstandigheden die kunnen leiden tot verlies van de rechtstreekse aansluiting

Technische bepalingen en vereisten (bijlage 4)



- Doel: groeperen en beschrijven van technische vereisten
- Spanningskwaliteit: na te leven voorzorgsmaatregelen & controle meting
- Lokale productie, opslag en noodgroepen: bepalingen rond reactief vermogen, kortsluitstroombijdrage,..
- Belangrijkste wijziging(en): modulatie

Modulatie van installaties (bijlage 4)



Wat

- Tijdelijke aanpassing van **afname**, injectie of opslag op vraag van de DNB

Wanneer

- Zowel real-time als **day-ahead (D-1)**, voor operationele veiligheid en congestiebeheer

Hoe

- Via telecontrolevoorziening en **vermogenbeheerssysteem** van de DNG (bv. API)

Verantwoordelijkheid


- Netgebruiker staat in voor installatie, werking (incl. aanleveren van gevraagde meting) en kosten van telecontrole
- DNB stuurt en controleert

Controle en inbreuken


- Periodieke (onaangekondigde) testen van de modulatie (incl. meting aangeleverd door DNG)
- Bij niet-naleving: (administratieve) kost, (tijdelijke) ontkoppeling van het distributienet indien nodig

Klantencabine met meerdere distributienetgebruikers (bijlage 5)

- Cfr. hiërarchie
- Uitzonderlijke uitbatingswijze bij meerdere klanten op 'eigen site' (cfr. Definitie Energiedecreet)
- Bijlage is herschreven: Fluvius heeft geen contractuele relatie met de 'beheerder'
 - 'Beheerder' = aanspreekpunt voor Fluvius
 - Aangepast aansluitingscontract met vermelding beheerder in de technische fiche (bijlage 1)
 - Onderlinge overeenkomst tussen de distributienetgebruikers

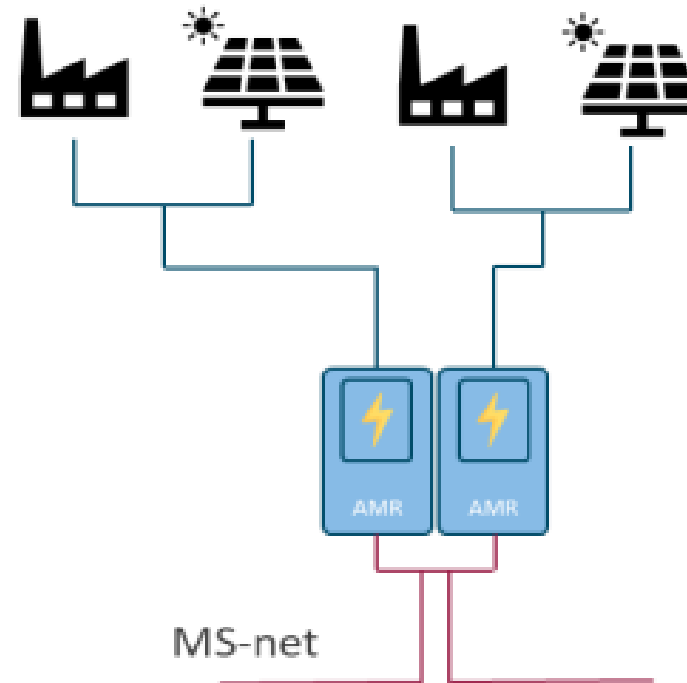

Next steps

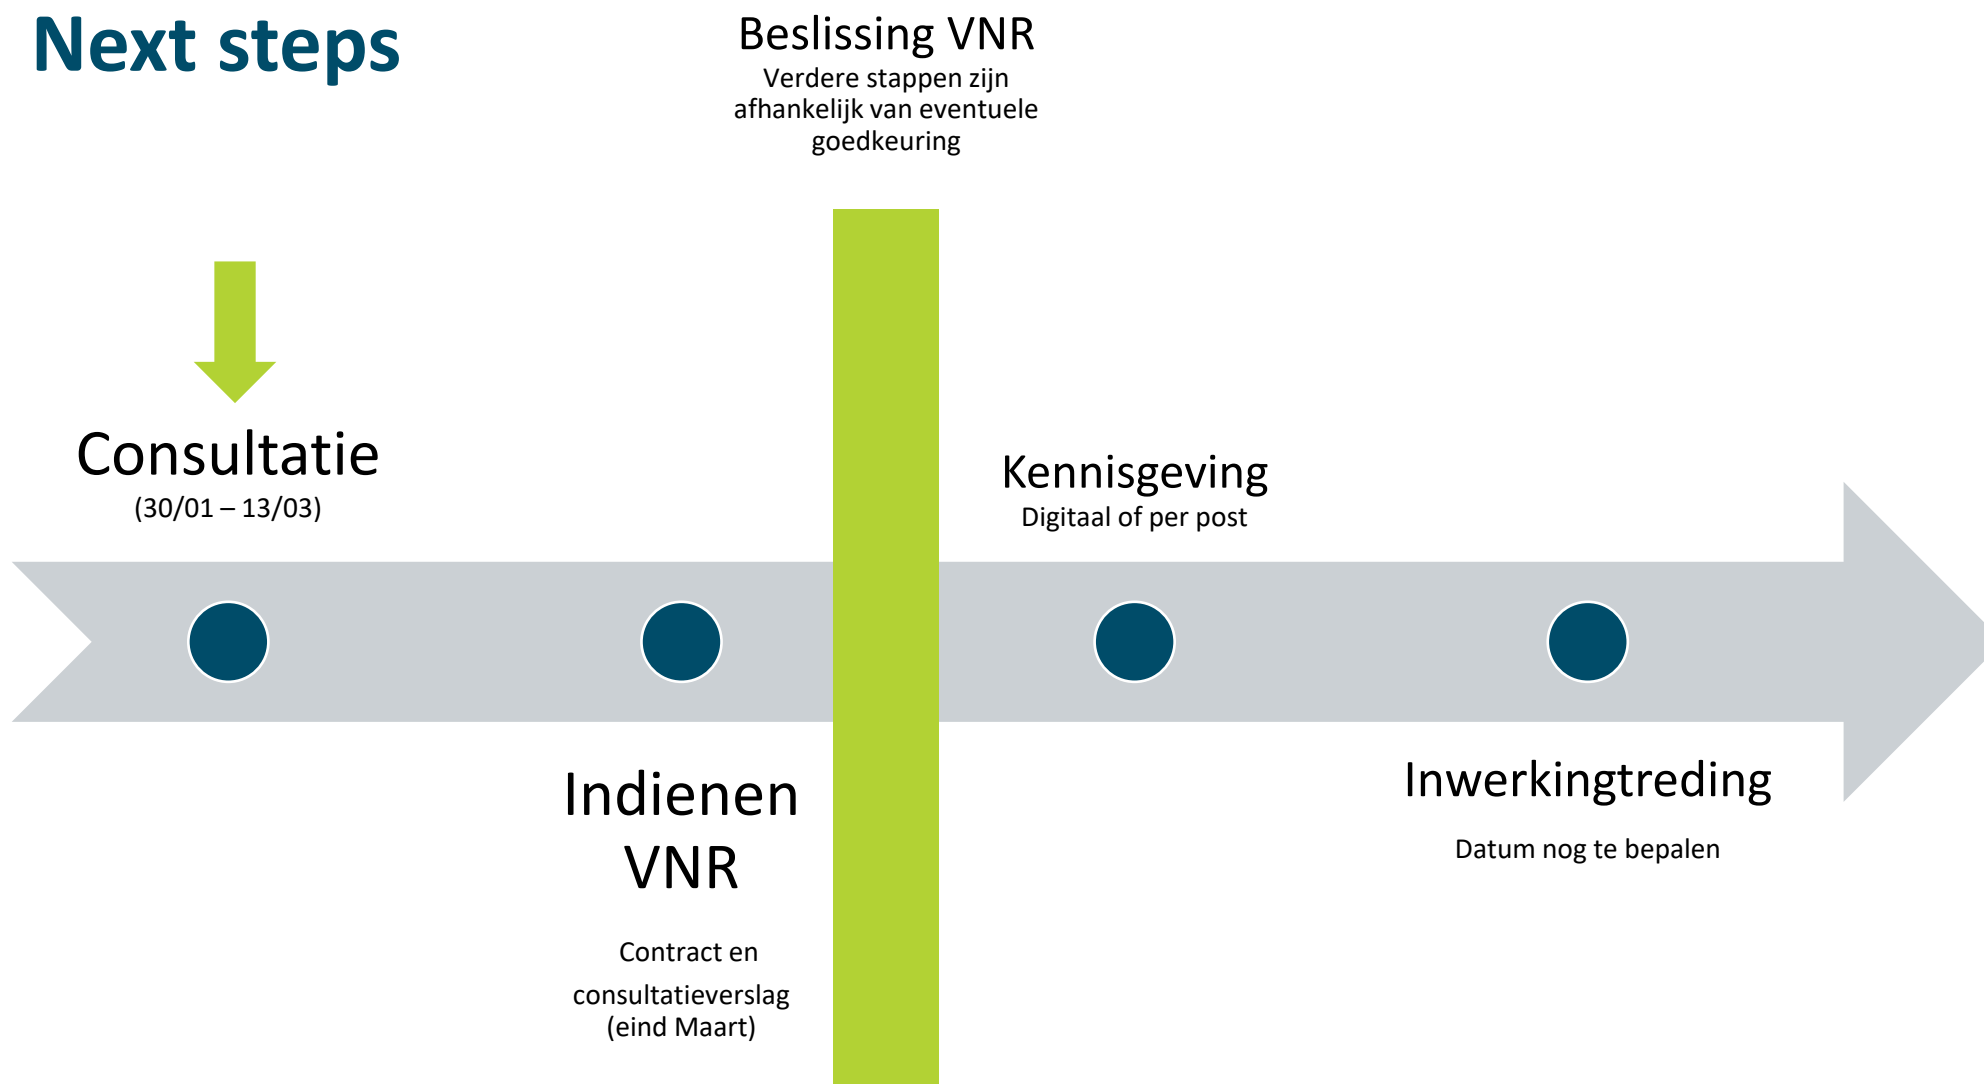

Vragen?

- Alle vragen en opmerkingen zijn welkom via regulering@fluvius.be tot en met 13 Maart 2026 (met vermelding van eventuele confidentialiteit)



Bedankt!

